


Korekce „zkrácení“ obuvi Aurelka

W przypadku indywidualnego wykonania skrótu konieczne jest naniesienie sposobu jego wykonania na schemacie wraz z podaniem wymiarów.

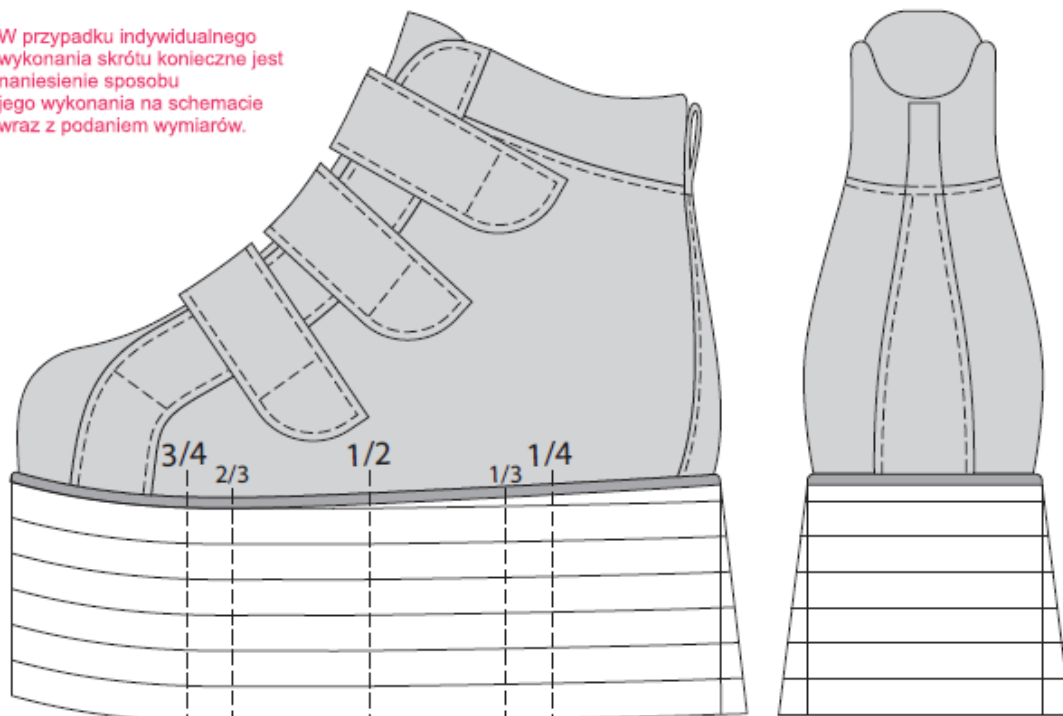

U obuvi značky Aurelka může být zkrácení provedeno v podešvi nebo pod podešví obuvi (uvnitř boty).

Způsob vykonání korekce je podmíněno velikosti zkrácení obuvi.

Možné varianty provedení:

I. varianta: zkrácení uvnitř obuvi, pokud výška nepřesahuje 1 cm v zadní části chodidla a 0,5 cm v přední části chodidla

II. varianta: zkrácení podrážky (libovolná výška v závislosti na individuálních potřebách zákazníka)

III. varianta: část zkrácení je provedené uvnitř obuvi (v případech, kdy má být korekce méně viditelná), zbylé zkrácení je provedeno na podrážce. Vnitřní řez nesmí přesahovat 1 cm v zadní části chodidla a 0,5 cm v přední části chodidla. Vnější část zkrácení může mít jinou výšku s ohledem na individuální potřeby klienta.

